


IDEOWY SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU WYŚWIETLANIA ALARMÓW

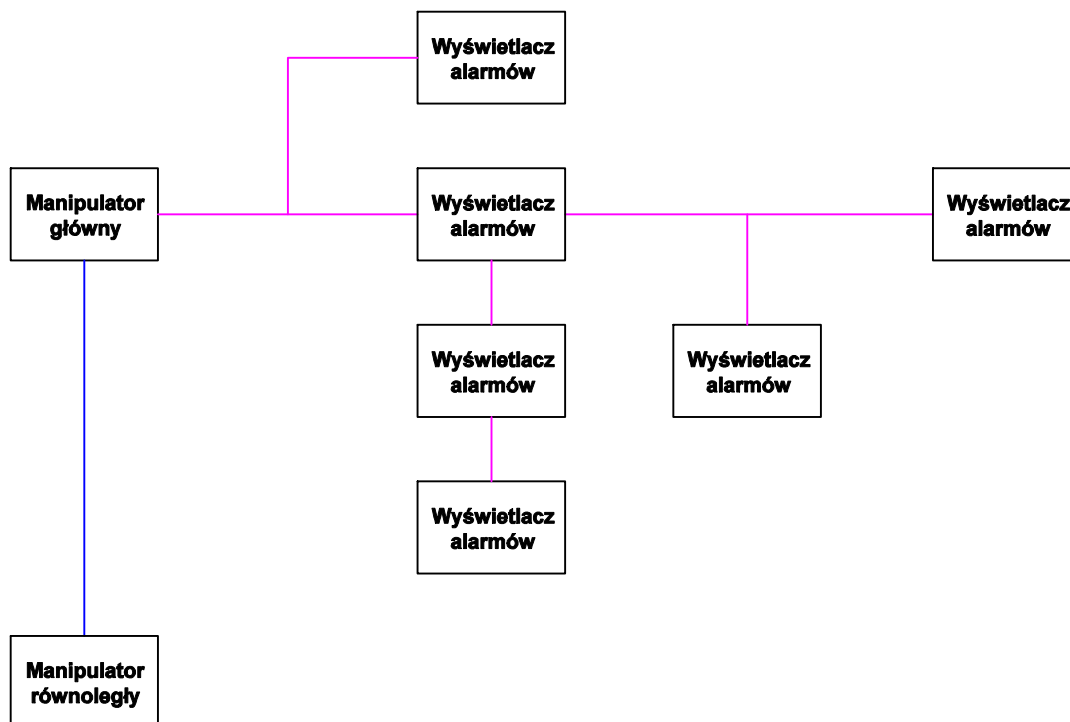

Legenda:

- Magistrala RS-485
- przewód 2x0,75 mm² (linka)

UWAGI:

1. Wszelkie okablowanie antenowe należy prowadzić najkrótszymi trasami ze względu na spadki sygnału
2. Każdy tor antenowy należy zabezpieczyć przeciwprzepięciowo

W trakcie opracowania